




TVmix



Regulus

NÁVOD


v.1.1

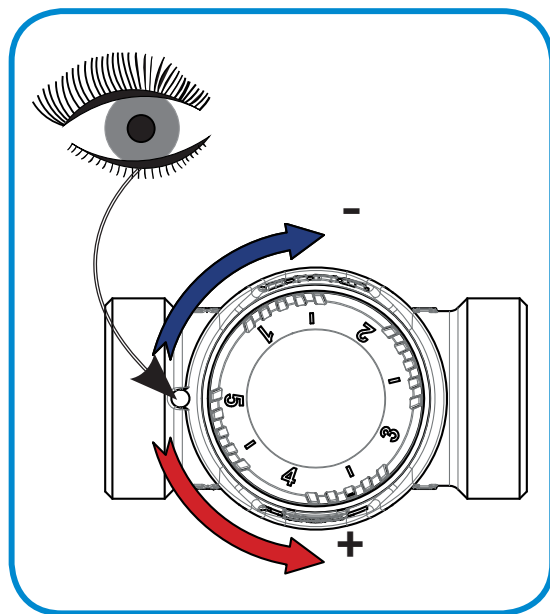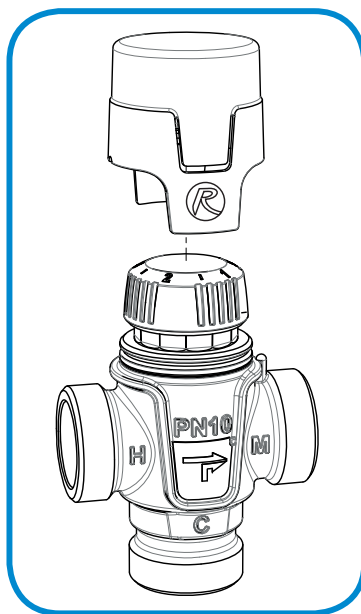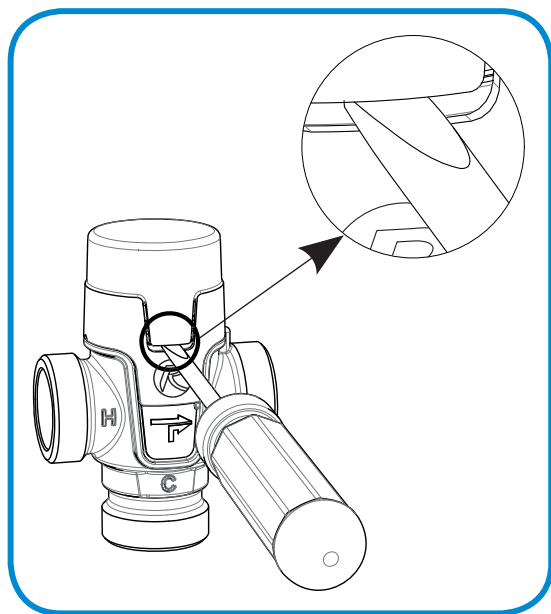

Inštalácia musí byť v súlade s platnými montážnymi predpismi a zákonmi. Pred uvedením do prevádzky je nutné skontrolovať teplotu vody z kohútika kvôli prevencii výskytu baktérií Legionelly a riziku oparenia. Nikdy nerozoberajte ventil, ak je pod tlakom.

Horúca voda

H

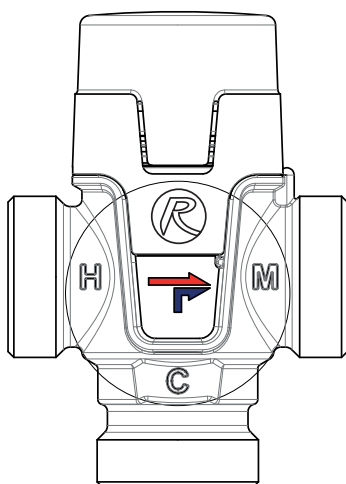


M

Ohriata pitná voda

C

Studená voda

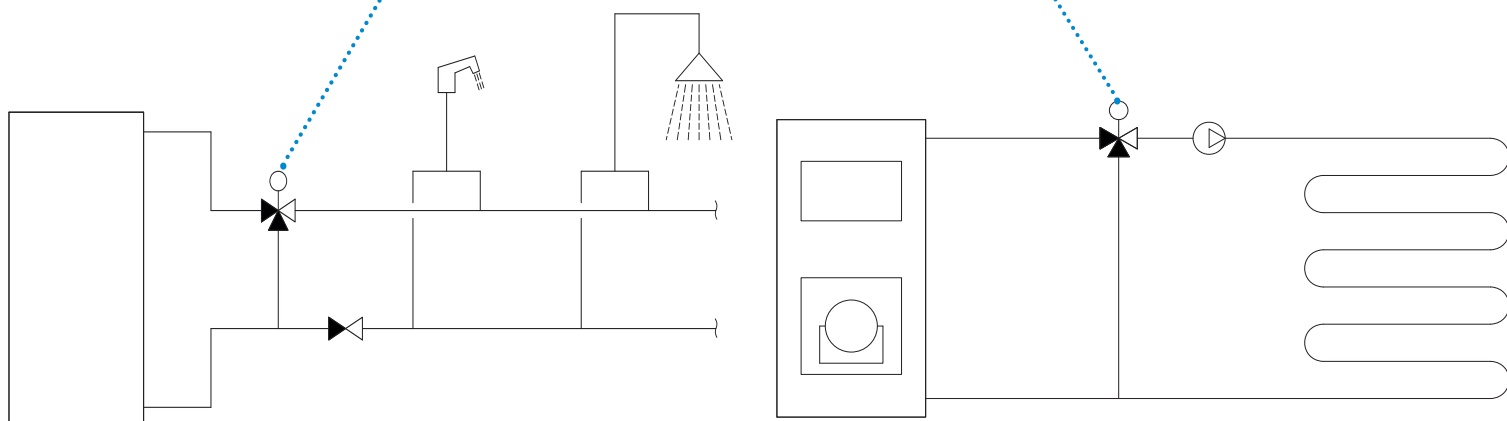

Veľkosť ventilu/Objednávací kód	Diel č.	Teplota [°C]	Objednávací kód
G 1/2" M / 14508	1	35 - 65	14738
Cu 15 mm / 14513	1	35 - 65	14738
G 3/4" M / 14509	1	35 - 65	14738
G 3/4" F / 14512	1	35 - 65	14738
G 1" M / 14510	1	35 - 65	14738
G 1" M / 19483	1	25 - 45	21969
G 1" M / 21774	1	35 - 65	21968

