

Regulus

www.regulus.sk



CSE MIX W iPWM 1 F

Návod na inštaláciu a použitie
ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE MIX W iPWM 1 F
so zmiešavacím ventilom | **SK**

CSE MIX W iPWM 1 F

1. Úvod

Čerpadlová skupina CSE MIX W iPWM 1 F je určená pre montáž do vykurovacích okruhov, kde zaistuje zmiešavanie vykurovacej vody a jej cirkuláciu daným okruhom. Typické využitie je pre zmiešavané vykurovacie okruhy objektov, kde zaistuje cirkuláciu a zmiešavanie na požadovanú teplotu vykurovacej vody, alebo pre okruhy kotlov na tuhé palivá, kde zaistuje cirkuláciu a zmiešavanie na minimálnu teplotu vykurovacej vody ako ochranu proti nízkoteplotnej korózii. Pohon zmiešavacieho ventilu je ovládaný z externého regulátora trojbodovým riadením s výstupmi 230 VAC. Obeholé čerpadlo je spínané z externého regulátora, otáčky čerpadla sú riadené pomocou signálu PWM, pri odpojení signálu PWM beží čerpadlo na maximálne otáčky. Regulátor nie je súčasťou dodávky čerpadlovej skupiny. Čerpadlová skupina je určená pre montáž priamo na potrubí s minimálnou vzdialenosťou osi potrubia od steny 100 mm.

2. Popis čerpadlovej skupiny

Čerpadlová skupina sa skladá z čerpadla Wilo PARA 25/8 iPWM1 vrátane napájacieho kábla a kábla pre prenos riadiaceho signálu PWM, trojcestného zmiešavacieho ventilu s pohonom vrátane napájacieho kábla, guľového ventilu a izolácie.

Základná charakteristika	
Použitie	riadenie výstupu do zmiešavaného vykurovacieho okruhu externej regulácie alebo riadenie teploty spiatočky kotlov na tuhé palivá; otáčky čerpadla riadenia pomocou signálu PWM, pri odpojení signálu PWM beží čerpadlo na maximálne otáčky
Popis	skladá sa z čerpadla Wilo PARA 25/8 iPWM1, trojcestného zmiešavacieho ventilu LK 840 s pohonom AVC a izolácie
Pracovná kvapalina	voda, zmes voda-glykol (max. 1:1) alebo zmes voda-glycerín (max. 2:1)
Inštalácia	výstupné potrubie do vykurovacieho okruhu / vratné potrubie kotla na tuhé palivá, min. vzdialenosť osi potrubia od steny je 100 mm
Objednávací kód	18128

Parametre čerpadlovej skupiny CSE MIX W PWM 1 F	
Pracovná teplota kvapaliny	5 - 100 °C
Max. pracovný tlak	6 bar
Teplota okolia	5 - 40 °C
Max. relatívna vlhkosť	95 % bez kondenzácie
Napájanie	230 V, 50 Hz
Materiál izolácie	EPP RG 60 g/l
Celkové rozmery	305 x 195 x 135 mm
Celková hmotnosť	3,1 kg
Pripojenie	3 x G1“ F

3. Možnosti montáže

Čerpadlová skupina sa dodáva so zmiešavacím ventilom v pozícii vľavo (pozri obr. 1). Ak táto montážna poloha vyhovuje, nie je potrebné vykonávať na čerpadlovej skupine ďalšie úpravy. V prípade potreby je možné otočiť zmiešavací ventil do pozície vpravo (pozri obr. 2). Po otočení ventilu o 180° a dotiahnutí šrúbenia je nutné vymontovať aretáciu pohonu, zaskrutkovať ju do otvoru na opačnej strane ventilu (pozri obr. 2) a zmeniť umiestnenie srdca ventilu a polohu pohonu (pozri odstavec a obrázky nižšie).



POZÍCIA VLAVO

obr. 1




POZÍCIA VPRAVO

obr. 2


Nastavenie pohonu ventilu

Po otočení ventilu do pozície vpravo otočte zrezanú časť hriadeľky tak, aby srdce ventilu bolo medzi vstupmi 1 a 3, správne otočte plastovú červenú kulisu (pozri obr. 4), a nakoniec nasadte plastovú priechodku (pozri obr. 4).

Zrezaná časť hriadeľky a šípka plastovej priechodky sú na rovnakej strane ako je srdce ventilu!

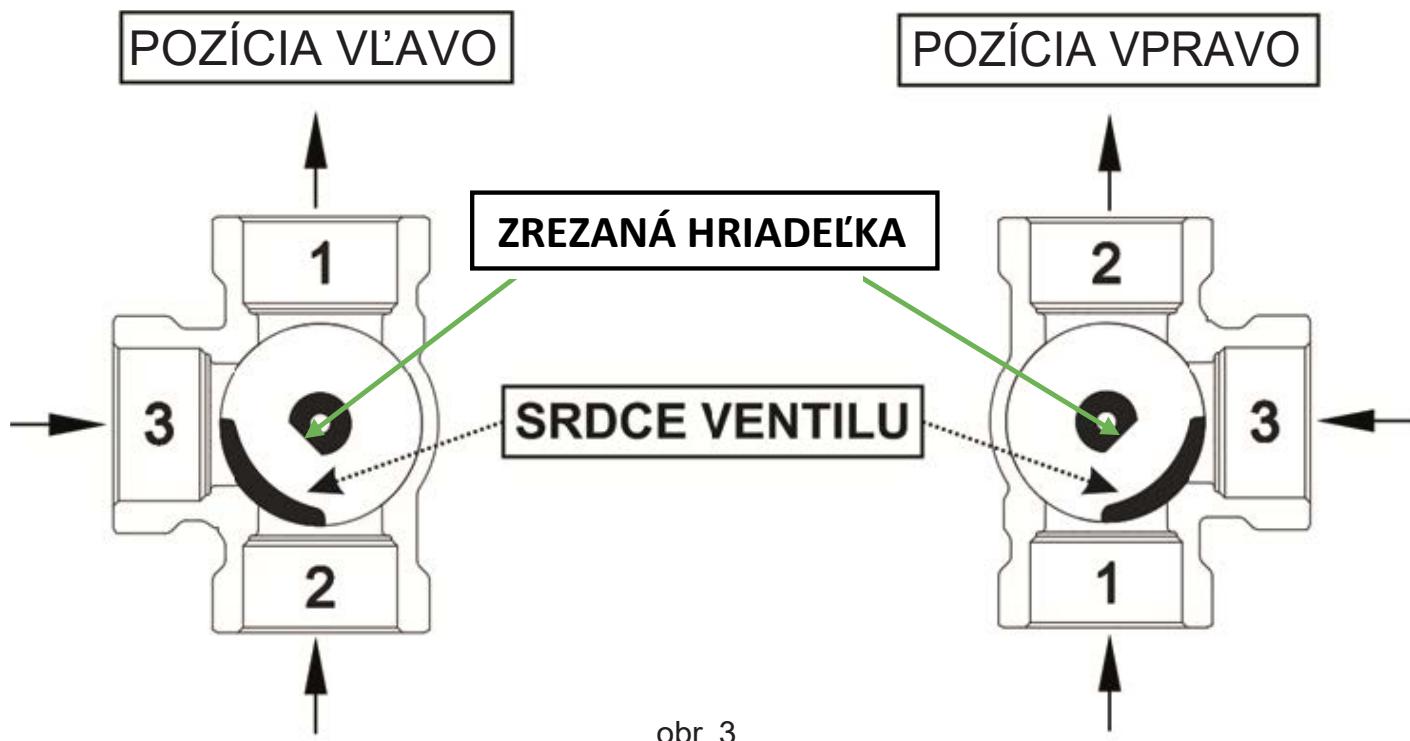


obr. 3

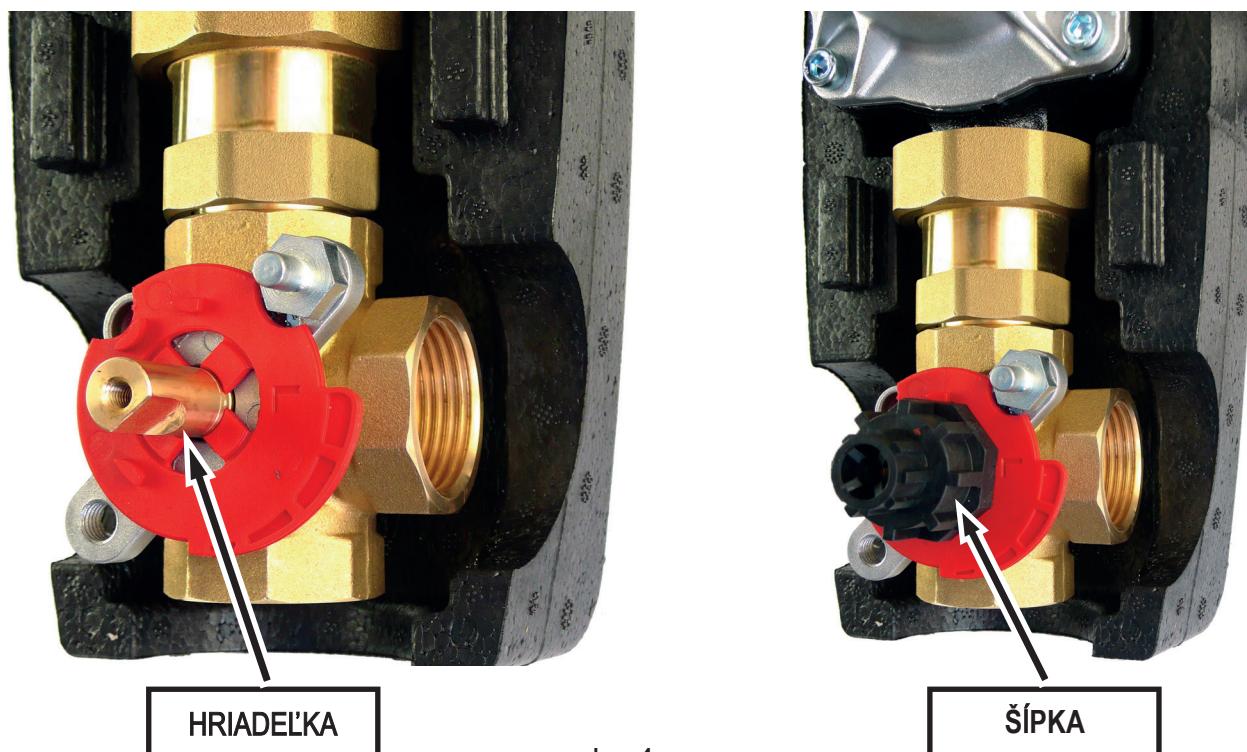

obr. 4

Pred nasadením pohonu na plastovú priechodku prepnite pohon na ručné ovládanie, ovládací gombík nastavte do polovice rozsahu pohybu a potom pohon nasadte na priechodku nasadenú na ventile. Ovládacím gombíkom sa musí dať otočiť o 45° doľava aj doprava. Pri otočení o 45° doprava dôjde k uzavoreniu cesty 1 a pri otočení o 45° doľava dôjde k uzavoreniu cesty 3. Po kontrole prepnite späť na automatické ovládanie.

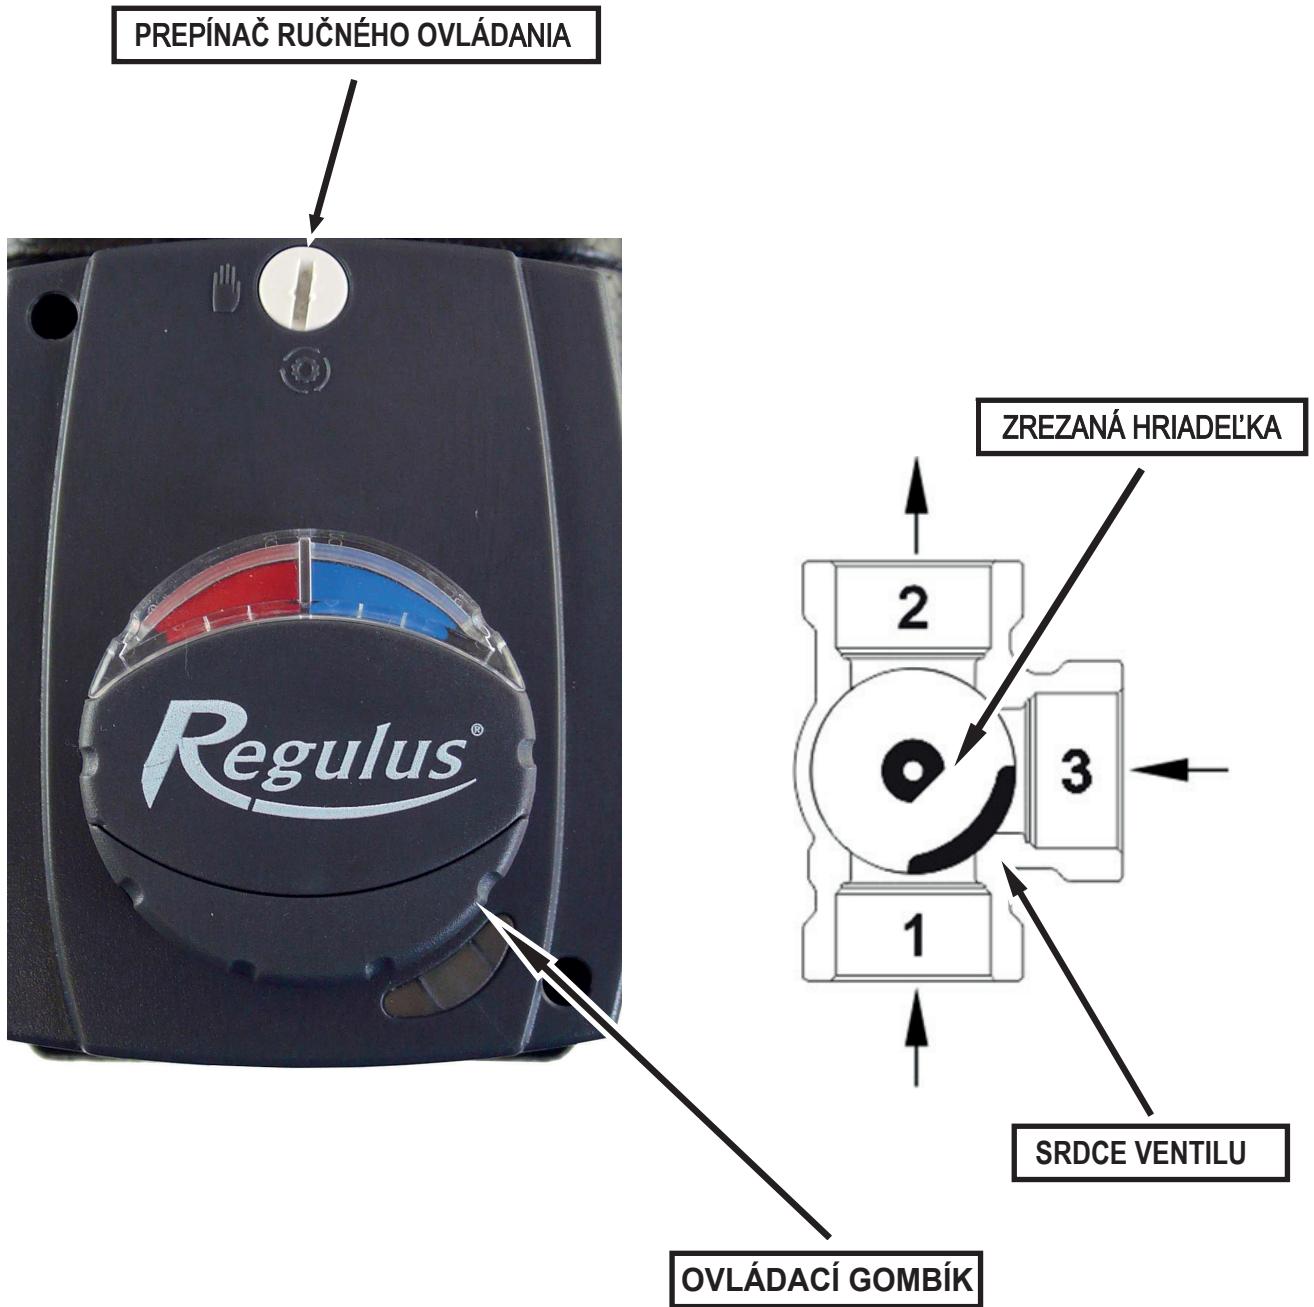

Po nasadení pohonu ventilu je nutné prekontrolovať správnu polohu kruhového štítku indikácie teplá/studená (červená/modrá), aby zodpovedala funkciu a polohe ventilu.

Pri aplikácii na ústredné kúrenie vo zvislej polohe musí byť pri ľavej inštalácii ventilu červená značka na štítku vpravo (pozri obr. 5) a pri pravej inštalácii červená značka na štítku vľavo (pozri obr. 6).



obr. 5



obr. 6

Pri aplikácii pre kotol na tuhé palivá vo vodorovnej polohe musí byť pri pravej inštalácii (kotol vľavo od skupiny) červená značka na štítku vpravo (pozri obr. 7), pri ľavej inštalácii (kotol vpravo od skupiny) musí byť červená značka na štítku vľavo (pozri obr. 8).




obr. 7



obr. 8

4. Zapojenie čerpadlovej skupiny

Čerpadlovú skupinu je možné namontovať vo vodorovnej aj zvislej polohe.

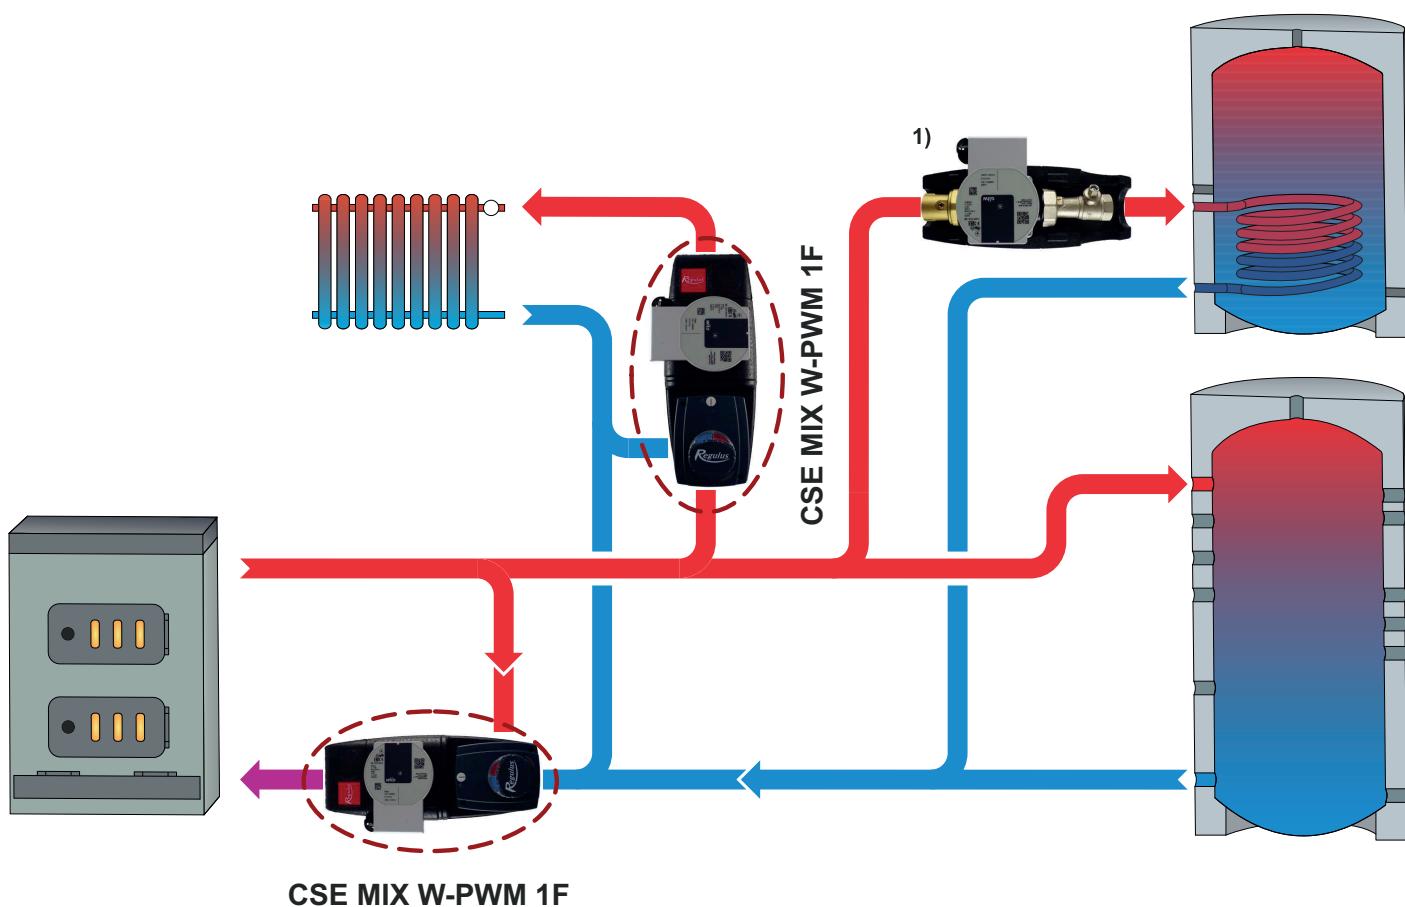

1) CSE OTS ZV W PWM - kód 18127


5. Zmiešavací ventil LK



Technické údaje	
Pracovná teplota	5 - 110 °C (krátkodobo 120 °C)
Max. pracovný tlak	10 bar
Pracovná teplota okolia	5 - 60 °C
K_{vs} ventilu	10,0 m ³ /hod
Max. rozdiel tlakov	5 m H ₂ O
Netesnosť	< 1% K _{vs} pri rozdieli tlakov 5 m H ₂ O
Pripojenie	3 x G 1" F

Materiály	
Telo, vreteno, srdce ventilu	mosadz
Tesnenie	EPDM

Graf tlakovej straty ventilu

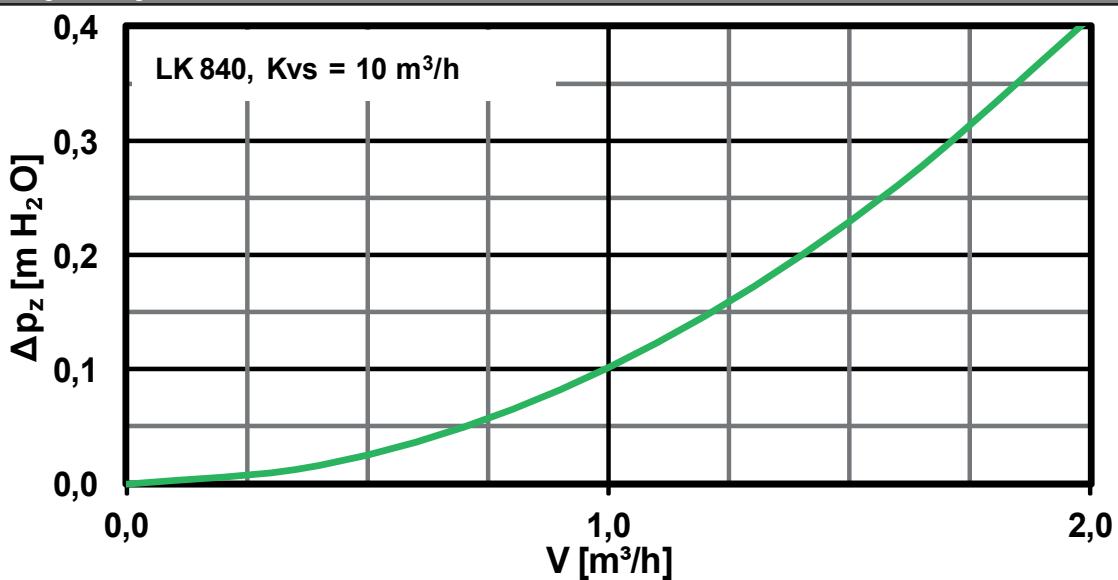


6. Pohon zmiešavacieho ventilu



Technické parametre	
Krútiaci moment	5 Nm
Uhol otočenia	90°
Čas prenastavenia	120 s
Ovládanie	trojbodové
Pomocný spínač	nie
Napájanie	230 V AC
Max. príkon	2,5 VA
Krytie	IP42
Ochranná trieda	II podľa EN 60730-1
Teplota okolia	0 - 40 °C
Kábel (prierez - dĺžka)	3 x 0,5 mm ² - 2 m

zapojenie pohonu

- označenie 1, 2, 3 sa nachádza na kábloch

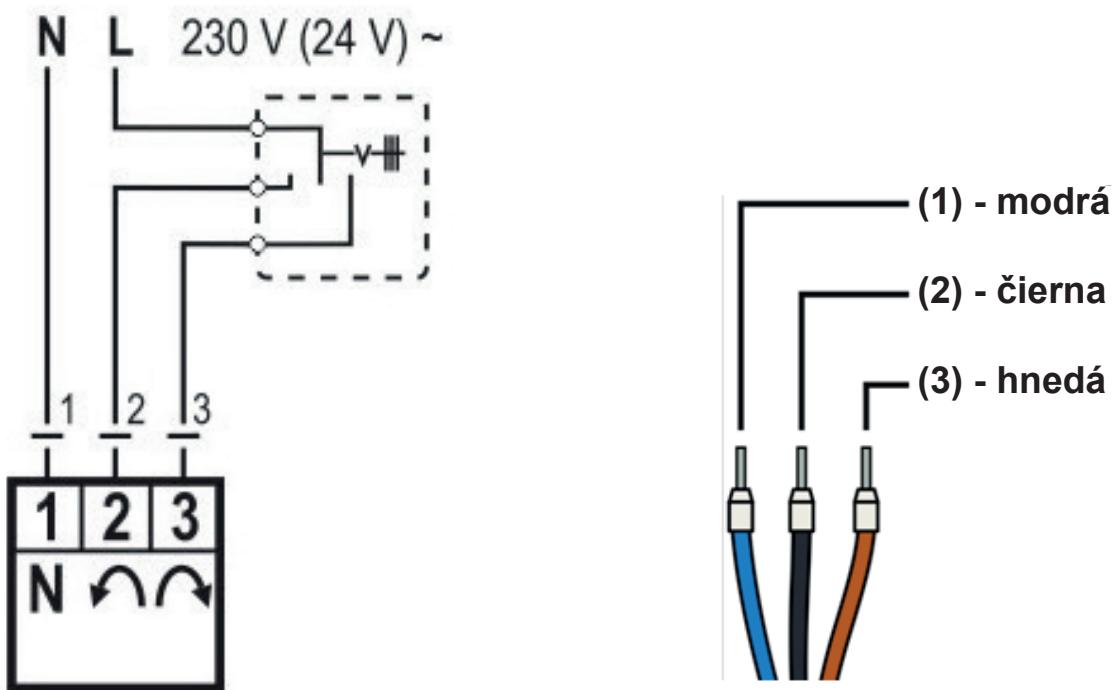

7. Čerpadlo Wilo-Para iPWM1


7.1. Všeobecné informácie



Čerpadlo Wilo Para 25/8 iPWM1 je mokrobežné obehové čerpadlo. Otáčky čerpadla sú riadené signálom PWM. Pri odpojení signálu PWM beží čerpadlo na maximálne otáčky. Prevádzkový stav a prípadné poruchy čerpadla sú zobrazené pomocou LED signalizácie priamo na čerpadle. Čerpadlo dokáže odosielať aktuálnu hodnotu prietoku elektronicky do externého regulátora. Regulátor musí byť vybavený vstupom pre čítanie iPWM a funkciu pre výpočet prietoku.

Nízkoenergetické obehové čerpadlá konštrukčnej rady PARA iPWM1 slúži výhradne na cirkuláciu kvapalín v teplovodných vykurovacích systémoch. Prevádzkovanie čerpadla v iných systémoch alebo v systémoch dostatočne nezavodnených, zavzdušnených či nenatlakovaných môže viesť k jeho rýchlej destrukcii.


7.2. Povolené a zakázané polohy čerpadla

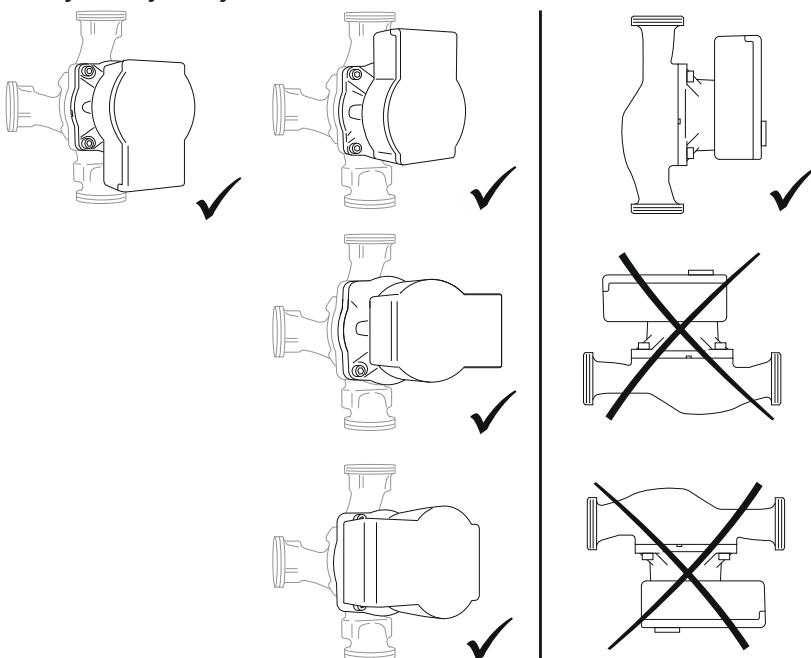

7.3. Zapojenie čerpadla

Zapojenie/odpojenie čerpadla musí vykonáť osoba odborne spôsobilá podľa EN 50110-1!

Pripojenie čerpadla Wilo PARA 25/8 iPWM1

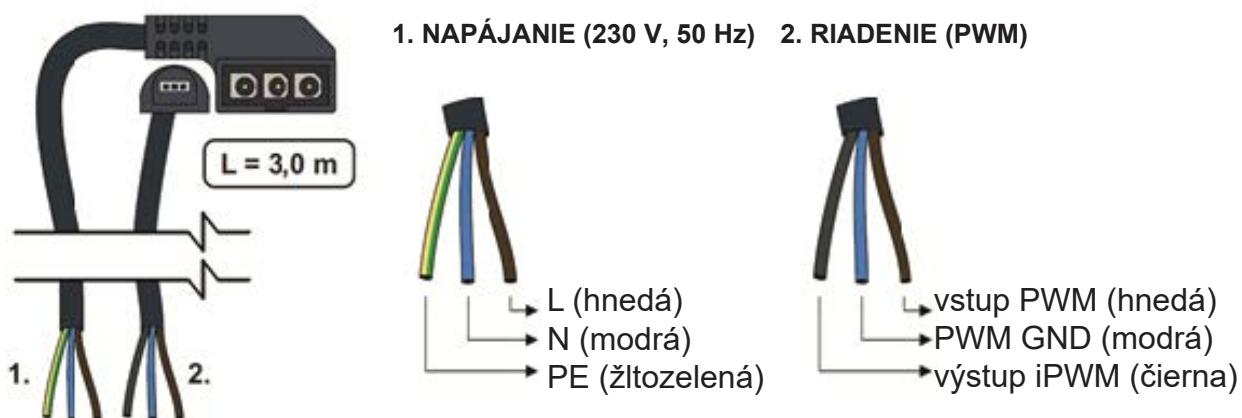

7.4. Technické parametre

Wilo PARA 25/8 iPWM1	
Elektrické parametre	
Napájanie	230 V, 50 Hz
Príkon (min./max.)	2 / 75 W
Prúd (min./max.)	0,03 / 0,66 A
Max. otáčky	4800 ot/min
Typ riadenia otáčok	frekvenčný menič
Index energetickej účinnosti	≤ 0,21 podľa EN 16 297/3
Elektrické krytie	IPX4D
Ochrana motora	vstavaná
Min. tlak v sacom hrdle čerpadla k zamedzeniu kavitácie	
Min. tlak v sacom hrdle čerpadla	0,5 mH ₂ O pri 50 °C 4,5 mH ₂ O pri 95 °C
Prevádzkové parametre	
Pracovná teplota kvapaliny	0 - 95 °C
Max. statický tlak	10 bar
Max. dopravná výška	8,4 m

7.5. PORUCHY A ICH PRÍČINY

 LED kontrolka signalizuje poruchu. Čerpadlo sa vypne (záleží na type poruchy) a pokúsi sa o reštart.

LED signalizácia	Popis stavu a možné príčiny poruchy
	SVIETI NA ZELENO 1 - čerpadlo beží v bezporuchovom stave
	SVIETI NA ČERVENO 1 - zablokovaný rotor 2 - porucha vinutia elektromotora
	BLIKÁ NA ČERVENO 1 - napájacie napäťie je nižšie / vyššie ako 230 V 2 - elektrický skrat v čerpadle 3 - prehriatie čerpadla
	STRIEDAVO BLIKÁ NA ČERVENO A ZELENO 1 - nevynútená cirkulácia čerpadlom 2 - otáčky čerpadla sú nižšie ako požadované 3 - zavzdušnenie čerpadla

Ak sa nedá porucha odstrániť, kontaktujte odborného technika.

7.6. Výkonové krivky čerpadla Wilo Para 25/8 iPWM1

