



www.regulus.sk



FILTERMAG PK



Návod na inštaláciu a použitie
Filter s magnetom FILTERMAG PK

SK

FILTERMAG PK

Možnosti zapojenia

Šípky označujú
smer prietoku pracovnej
kvapaliny

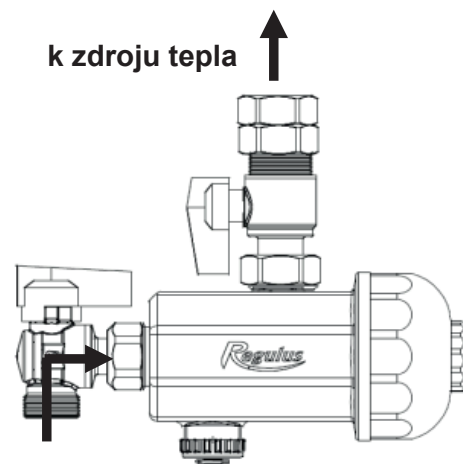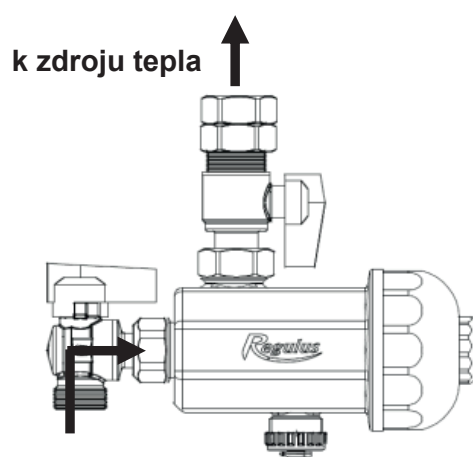

Postup pri čistení filtra:

1. Plne uzatvoriť obe guľové ventily na vstupe aj na výstupe
2. Vypustiť kvapalinu otvorením zátky, zátku späť
3. Odskrutkovať plastové viečko s magnetom
4. Vybrať filtračné sitko
5. Vyskrutkovať magnet
6. Vyčistiť puzdro magnetu aj sitko od nečistôt
7. Späť zmontovať
8. Plne otvoriť obe guľové ventily



Použitie

Odstraňuje nečistoty z pracovnej kvapaliny pomocou magnetu a nerezového filtračného sitka. Predĺžia tak životnosť komponentov vykurovacieho systému, hlavne kondenzačných kotlov aj iných zdrojov tepla.

Montáž

Inštaluje sa pred kotol do spiatočky vykurovacích okruhov. Hrdlo pre výstup do kotla a hrdlo pre vypúšťanie je možné zameniť, nutné dodržať smer prietoku vyznačený v možnostiach zapojenia na nasledujúcej strane.

Pracovná kvapalina

voda, nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy

Objednávací kód: 18215

Technické údaje

Maximálny pracovný tlak	3 bar
Rozsah pracovných teplôt	4-90 °C
Indukcia magnetu	1,32 T (13 200 Gs)
Veľkosť oka filtračného sitka	0,8 mm
Pripájacie rozmery	G 3/4" M x G 3/4" Fu

Rozsah dodávky

Filter s magnetom	1 ks	2 x G 3/4"M
Rohový guľový ventil na vstup	1 ks	G 3/4" Fu x G 3/4"M
Guľový ventil na výstup	1 ks	G 3/4" Fu x G 3/4"M
Otočná dvojmatica	1 ks	G 3/4"
Tesnenie matice 3/4"	4 ks	

©2020 Vyhradzuje si právo na chyby, zmeny a zlepšenie bez predchádzajúceho oznámenia.

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.

E-mail: obchod@regulus.sk

Web: www.regulus.sk

v1.0-06/2020