

TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE2 SOL G SRS1 T-E P



Základná charakteristika

Použitie	Solárna dvojvetvová čerpadlová skupina obsahuje všetky potrebné komponenty pre bežnú a hospodárnu prevádzku solárneho systému. Je určená pre použitie s jedným spotrebičom (napr. zásobník ohriatej pitnej vody). K čerpadlovej skupine je možné pripojiť elektrické ohrevné teleso dohrevu s výkonom 2 až 3 kW. Pre jeho pripojenie je čerpadlová skupina vybavená špeciálnou zásuvkou. Spínanie a vypínanie ohrevného telesa riadi regulátor. Ohrevné teleso ani kontrola jeho havarijnej teploty nie sú súčasťou dodávky.
Popis	Čerpadlová skupina obsahuje: – obehové čerpadlo UPM3 Hybrid 25-70, – regulátor SRS1 T, – špeciálnu zásuvku pre pripojenie ohrevného telesa s výkonom max. 3 kW / 230 V, – spätný ventil, – poistný ventil s výstupom G 3/4" F, – guľový kohút na prívodnej aj vratnej vetve, – separátor vzduchu s ručným odvzdušňovacím ventilom, – ukazovateľ prietoku, – tlakomer, – teplomer na prívodnej aj vratnej vetve, – dva kohúty G 3/4" M pre napúšťanie, vypúšťanie a dopĺňovanie solárneho systému, – výstup G 3/4" M pre pripojenie expanznej nádoby, – dve pripojené teplotné snímače spotrebiča (kábel s dĺžkou 4 m), – pripojený kábel so silikónovou izoláciou pre pripojenie solárneho snímača (dĺžka 1 m), – solárny teplotný snímač (kábel s dĺžkou 2 m), – pripojený napájací kábel 230 V s vidlicou do zásuvky (dĺžka 3 m, prierez 3 x 1,5 mm²), – montážnu sadu pre uchytenie na stenu alebo na nádrž, – izoláciu.
Inštalácia	Na nádrž alebo na stenu.
Pracovná kvapalina	Zmes voda-glykol (max. 1:1).
Objednávacie kódy	20522 – pripojenie G 3/4" M 20556 – pripojenie G 1" M

Parametre čerpadlovej skupiny

Max. pracovná teplota kvapaliny	110 °C
Max. pracovný tlak	6 bar
Min. tlak v systéme	1,3 bar pri zastavenom čerpadle
Teplota okolia	5 až 40 °C
Max. relatívna vlhkosť	85% pri 25 °C
Napájanie	230 V, 50 Hz
Max. spínaný prúd	13 A/230 V
Materiál izolácie	EPP RG 60 g/l
Elektrické krytie	IP20
Celkové rozmery (š x v x h)	405 x 490 x 155 mm
Celková hmotnosť	6,8 kg


Príslušenstvo

Objednávacie kód 16942	ohrevné teleso ETT-N, 2 kW
Objednávacie kód 16943	ohrevné teleso ETT-N, 3 kW
Objednávacie kód 16940	konektor do špeciálnej zásuvky umiestnený pod regulátorom

TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE2 SOL G SRS1 T-E P


Vnútročné elektrické zapojenie čerpadlovej skupiny

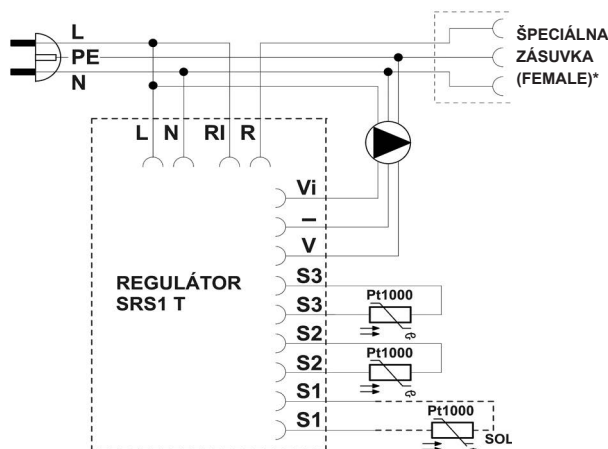

- L** fázový vodič
- N** nulový vodič
- RI, R** bezpotenciálový spínací kontakt
- Vi** vstup spätného signálu iPWM
- GND PWM
- V** výstup signálu PWM
- S3** snímač 3 (dohrev)
- S2** snímač 2 (sol. spotrebič)
- S1** snímač 1 (kolektor)

* V čerpadlovej skupine pre pripojenie ohrevného telesa s max. výkonom 3 kW.

Výkonové krivky čerpadla

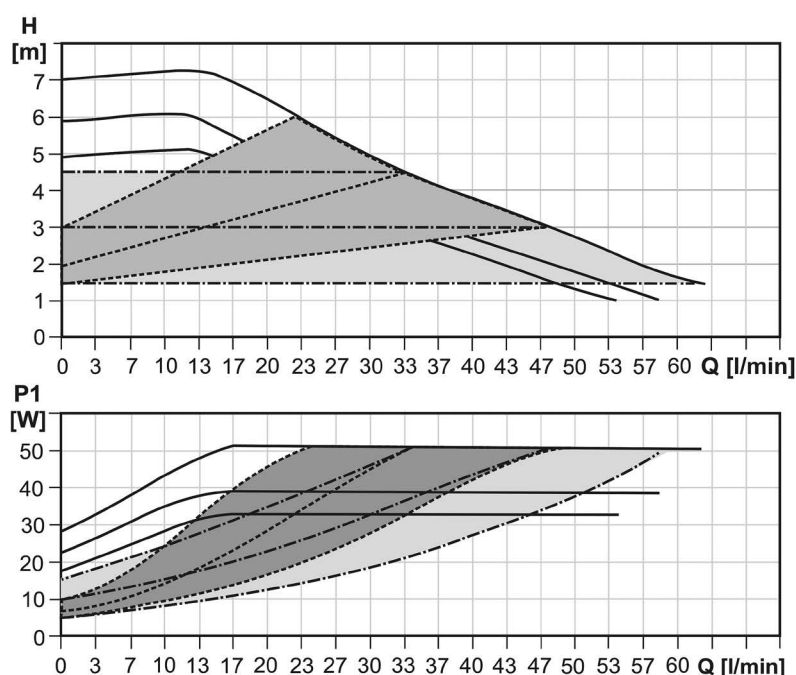

————— Konštantné otáčky

----- Variabilný tlak


..... Konštantný tlak

TECHNICKÝ LIST

Čerpadlová skupina CSE2 SOL G SRS1 T-E P

Graf tlakovej straty

Pripojenie G 3/4" M – obj. kód **20522**

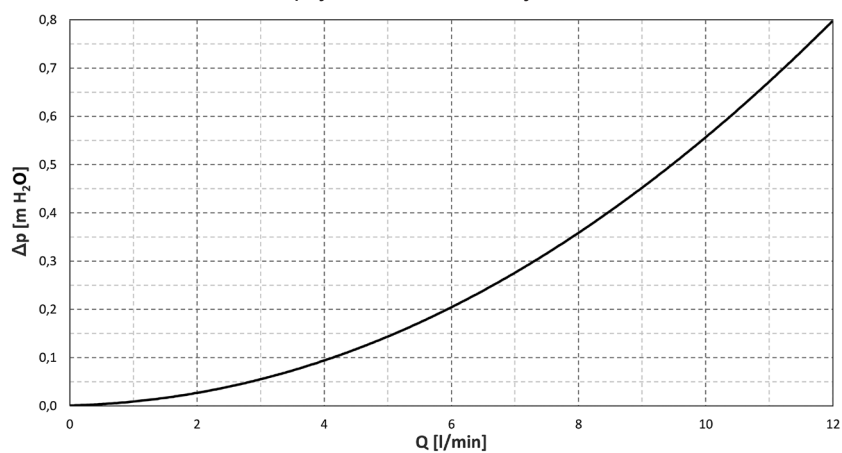

Pripojenie G 1" M – obj. kód **20556**

